


JZ1, JZ 2, JZ3, JZ4
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNE MPŁG PEŁNEJ 6,6kW
REALIZACJA NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ KINA

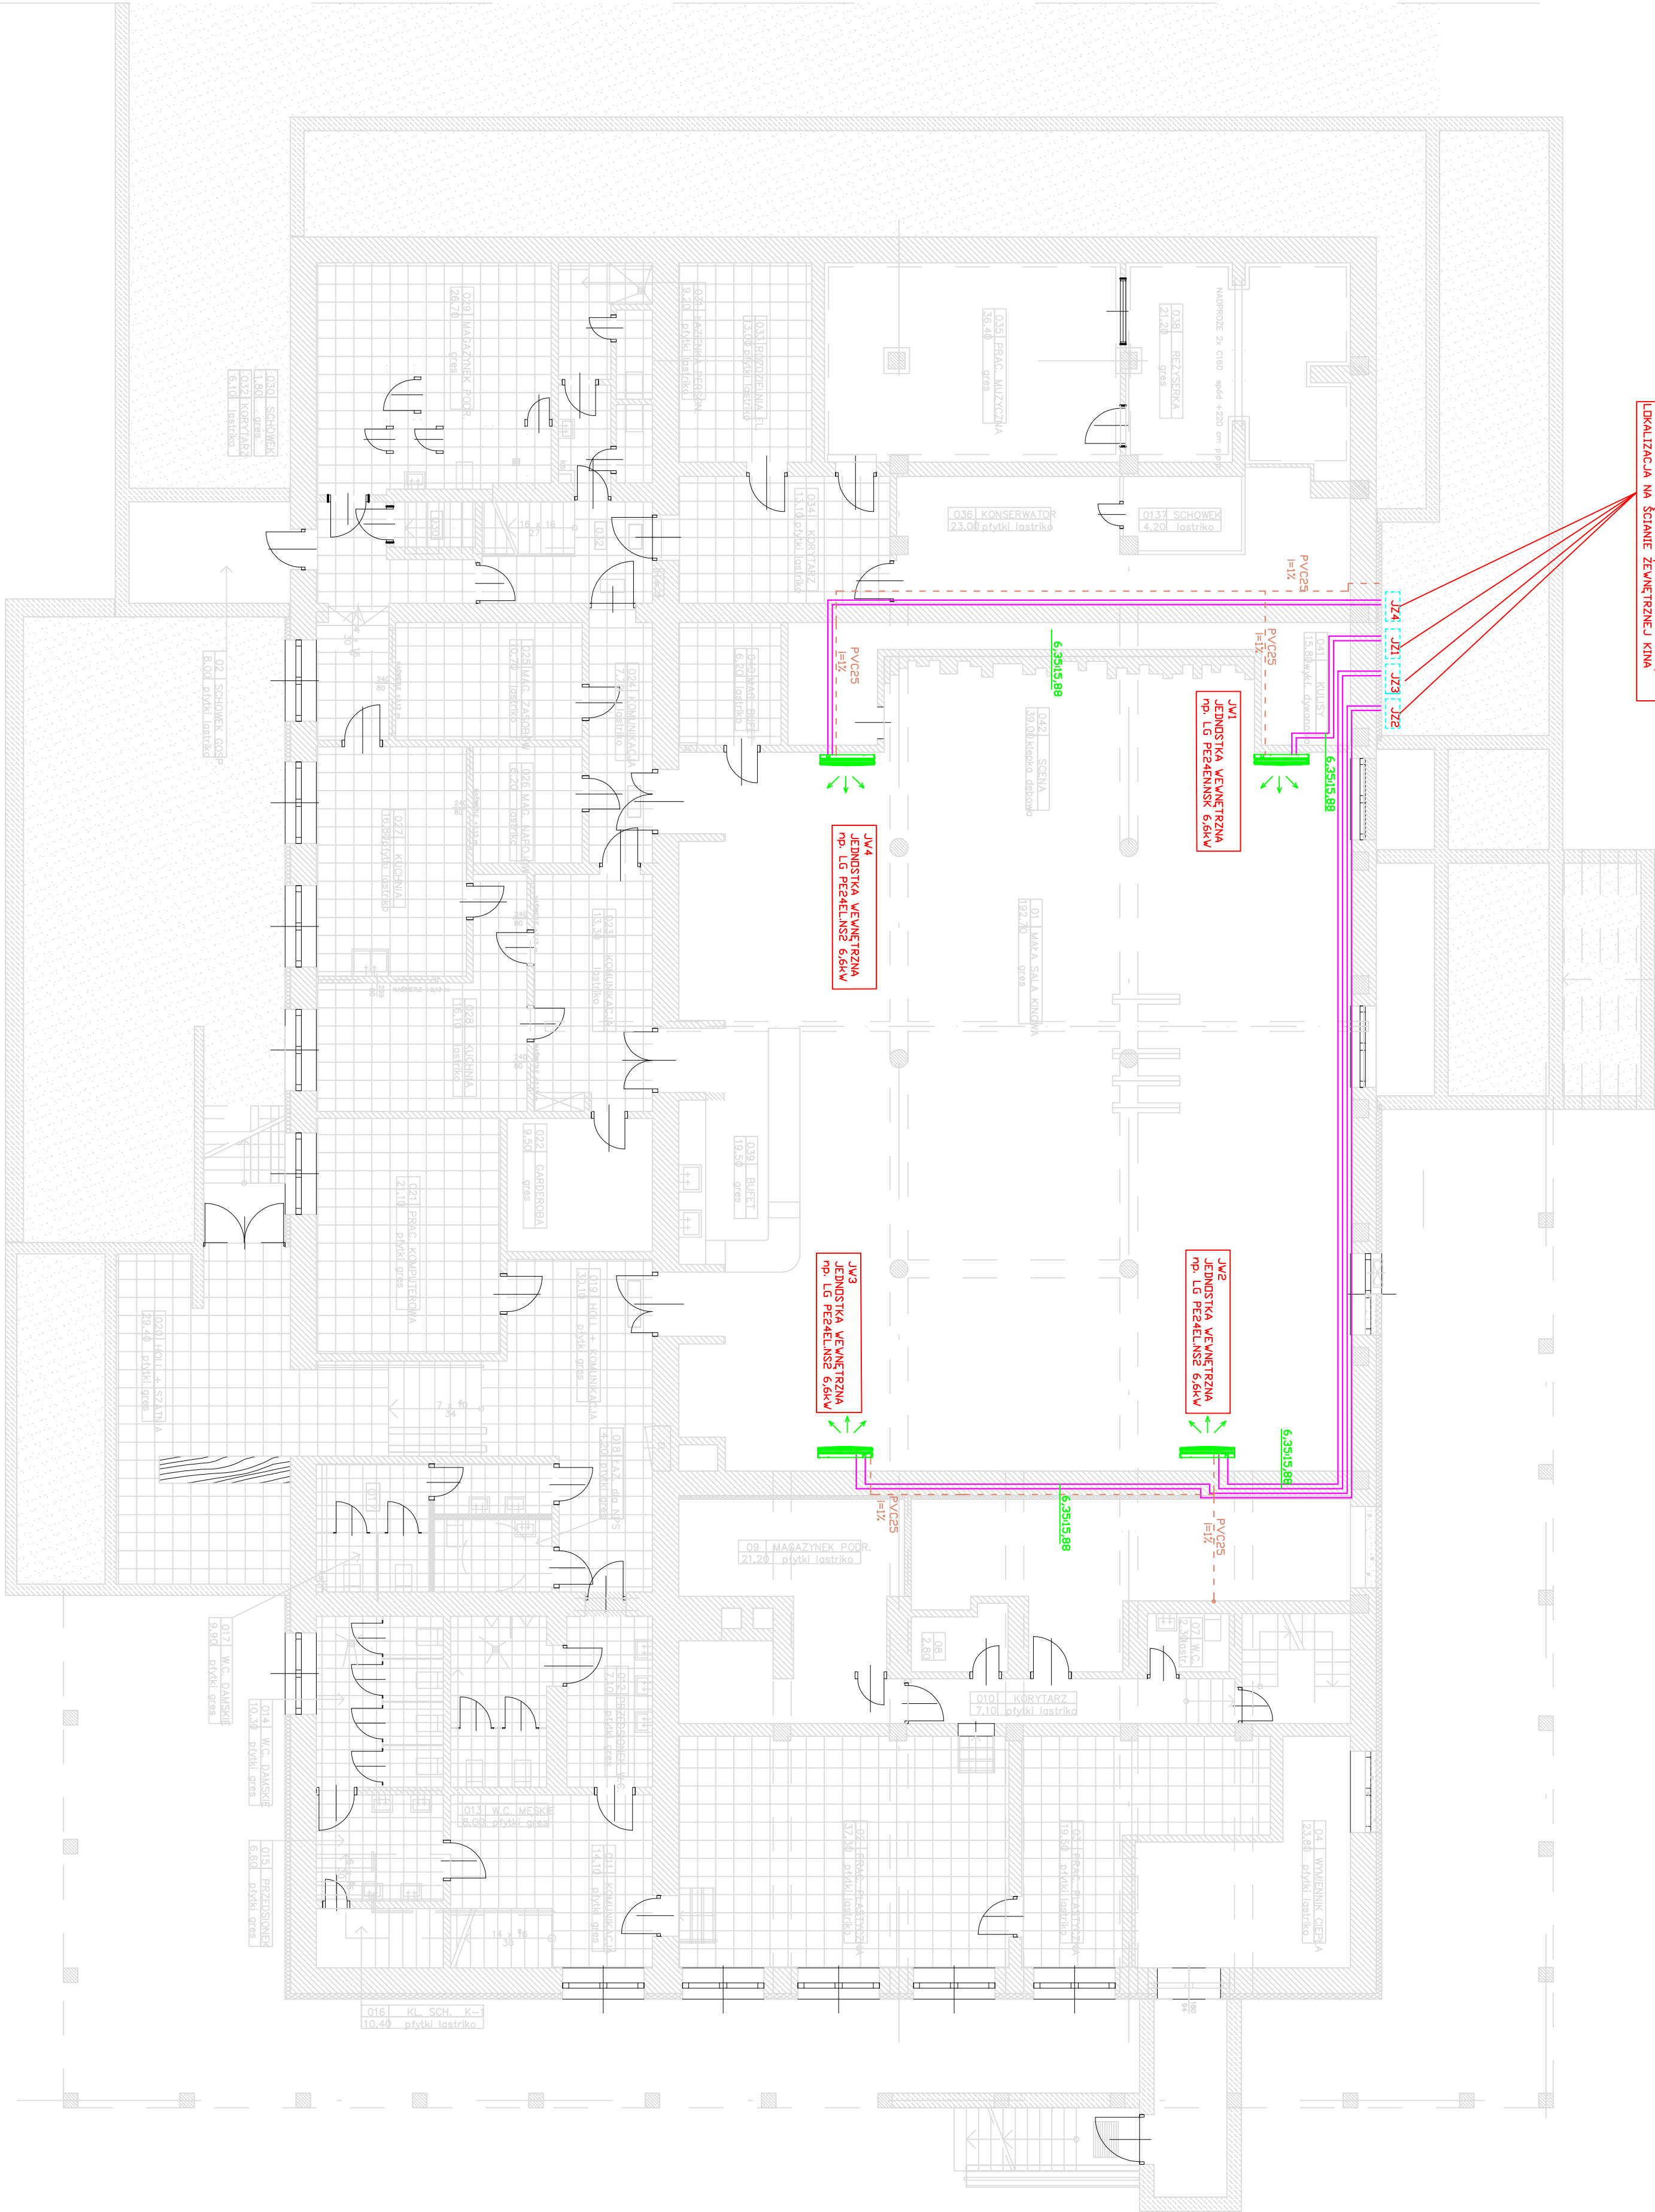

skala 1:50
RZUT PIWNIC

UWAGI:

- Jednostki zewnętrzne montować na typowych konstrukcjach wsporczych
- Skropiłiny z jednostek JW2, JW3 podłączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej poprzez syfon
- Skropiłiny z jednostek JW1, JW4 podłączyć wyprowadzić na zewnątrz

PROJEKT KOSZTOWY NADZORY BUDOWLANE - ZBIENIEW NAWROCKI				
ul. Komunyści 20 06-400 Ciechanów				
Investor	Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Ciechanowie			
Adres inwestycji	ul Świerkowska 5, 06-400 Ciechanów			
Nazwa projektu	Remont i modernizacja małego kina „Lwyriki” i pracowni muzycznej			
Faza	PROJEKT BUDOWLANY			
Projektant	mgr inż. Marek Ciarniewicz			
Sprawdzający	MAZ0077/PNCS13			
	mgr inż. Piotr Kujawa			
Wyodrębnienie	MAZ0077/PNCS13			
Data	06.2016r.			
Skala rysunku	1:100	Nr rysunku	S1	
Temat rysunku	Instalacja klimatyzacji - Rzut piwnic			