


ROZWINIĘCIE
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

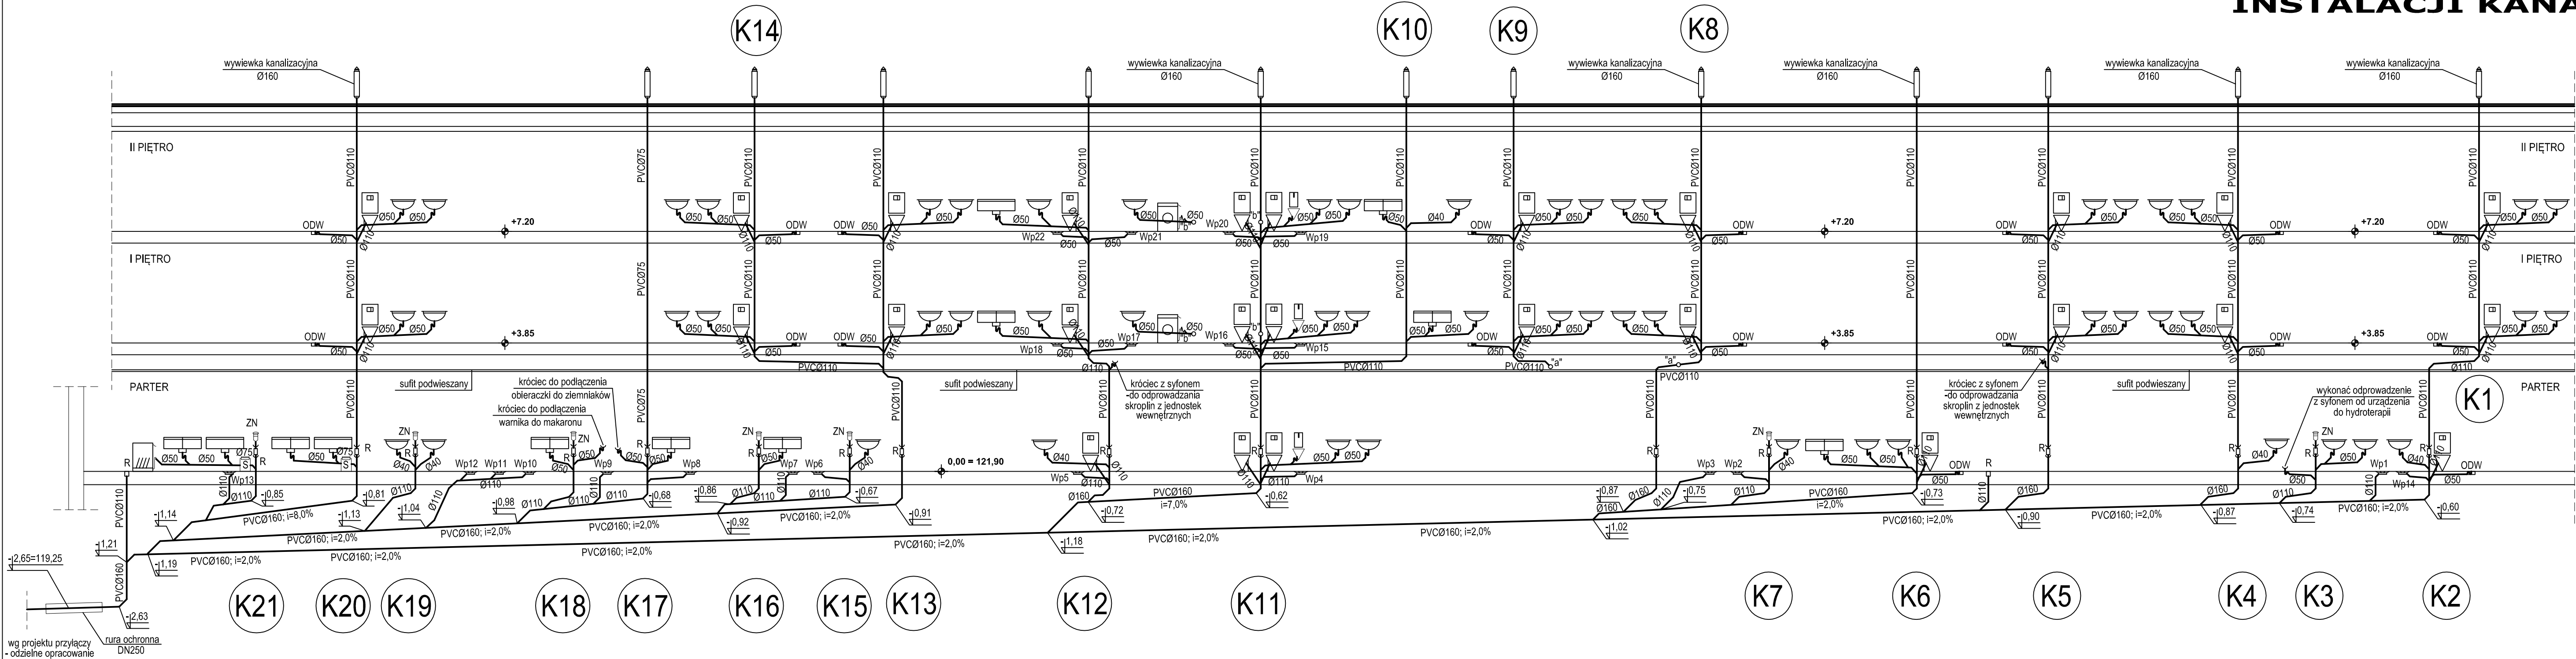

Uwaga!
Przejścia przewodów przez ściany fundamentowe lub pod fundamentami
prowadzić w rurach ochronnych.

ODW - Jako odwodnienia w prysznicach - zastosować odwodnienia
liniowe z kolnierzem posadzkowym z odpływem DN50mm,
np. typ ShowerDrainC firmy ACO lub równoważne.
Należy wykonać spadek podłogi w kierunku obszaru prysznicowego,
długość kanału odwodnienia powinna pasować dokładnie do otworu
między ścianami.

- K1 - projektowany pion kanalizacyjny
- R - projektowana rewizja
- ZN - projektowana zawór napowietrzający
- Wp1, Wp2, ... - projektowany wpust podłogowy
- S - projektowany separator tłuszczu firmy ACO
np. typ ECO-Mobil 0.3. lub równoważny.

INWESTOR	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE	
ADRES	
CIECHANÓW UL. SIENKIEWICZA 13 DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11	
TYTUŁ PROJEKTU	
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE	
BRANŻA	
SANITARNA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT: mgr inż. Kłoga Bołc	UPR. NR: WAM/0029/POOS/10
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek 234/92/OL	
ETAP	
BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU	
ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ	
DATA 09.2012	NR RYS. S6
ARCHEIKON	SKALA B/S